


1. 対象部材
ドレン落とし口

略称：CjKドレン落とし口

2. 標準（共通）化の部位
標準（共通）化の部位を図1に示す。

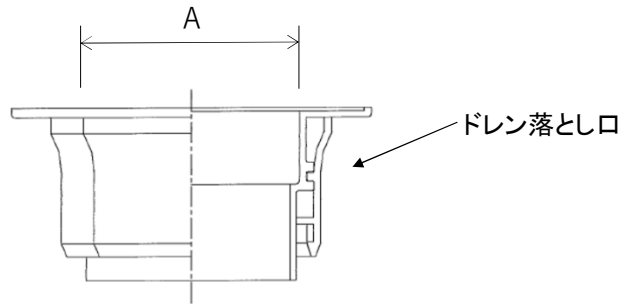

A：上部接続部の穴径

図1－標準（共通）化の部位

3. 寸法・形状
図1の標準寸法を表1に示す。

表1－標準（共通）化の寸法

単位：mm	
項目	寸法
A：上部接続部の穴径	60

4. 表示方法

部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、“CjK” マークを表示する。

5. 特記事項

5.1 関連部材の具備すべき条件

ドレン落とし口の上部に接続する排水管はVU50とする。

5.2 運用上の注意点

交換するドレン落とし口は軒天井材貫通部の開口を塞ぐことができる大きさとする。

6. 解説

- ・色、部材の肉厚等については、標準化の対象外とする。
- ・ドレン落とし口の下部に接続するたてどいとの接続は現場合合せとする。

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記) 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。