


1. 対象部材
内部天井点検口
略称：CjK 点検口

2. 標準（共通）化の部位
標準（共通）化の部位を図 1 に示す。

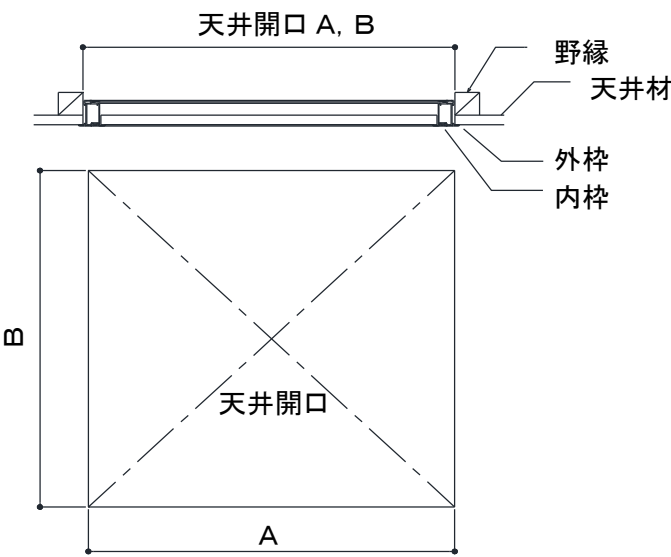

A：天井開口寸法幅
B：天井開口寸法長さ

図 1－標準（共通）化の部位

3. 寸法・形状
内部天井点検口の天井開口の寸法を表 1 に示す。

表 1－各部位の寸法


単位：mm

項目	寸法			
	①	②	③	④
A：天井開口寸法幅	4 5 4	4 5 6	4 5 7	4 5 8
B：天井開口寸法長さ	4 5 4	4 5 6	4 5 7	4 5 8

4. 表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、“CjK” マークを表示する。

5. 特記事項

額縁タイプ（内枠、外枠が天井材の端部を覆っている商品）を対象とする。

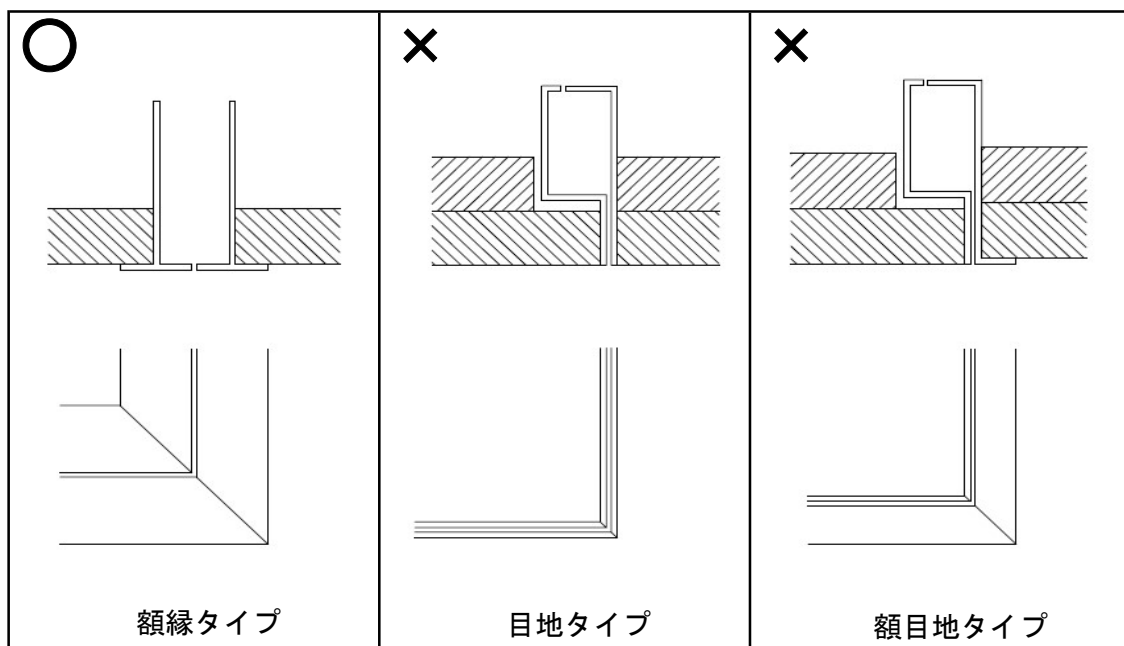

6. 解説

- ・天井点検口には一般仕様と気密仕様があり、住宅の仕様に適した部材を選択することを前提とする。
- ・気密性や強度等を確保するために、各社の製品寸法を精査した結果、基準となる開口寸法を細かく設定した。

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記) 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。