

1. 対象部材  
 内部壁点検口

略称：CjK 点検口

2. 標準(共通)化の部位  
 標準(共通)化の部位を図1に示す。

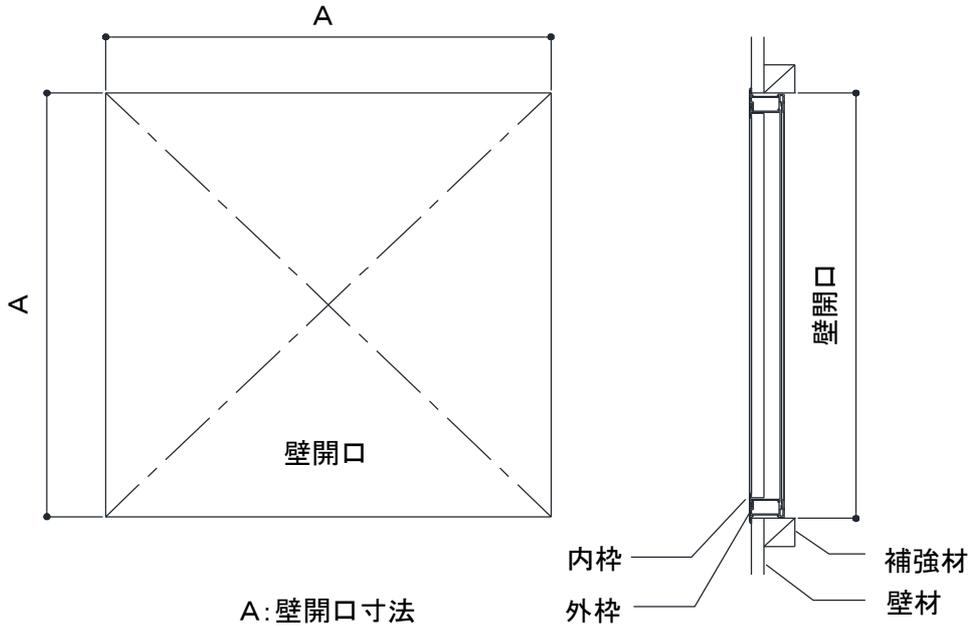


図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状  
 内部壁点検口の壁開口寸法を表1に示す。

表1－部位の寸法


単位：mm

項目	タイプ	寸法					
		300角		450角			
		①	②	①	②	③	④
A：壁開口寸法		300	305	412	450	456	457


4. 表示方法  
 部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。  
 または、“CjK”マークを表示する。

## 5. 特記事項

- ・ 壁材と補強材の開口寸法が同一の物を対象とする。

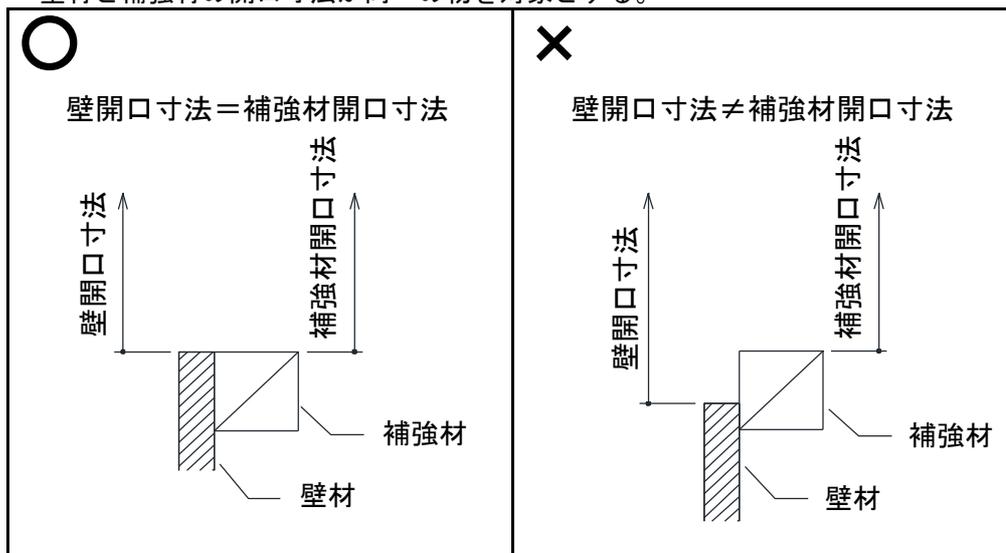

- ・ 額縁タイプ (内枠、外枠が壁材の端部を覆っている商品) を対象とする。

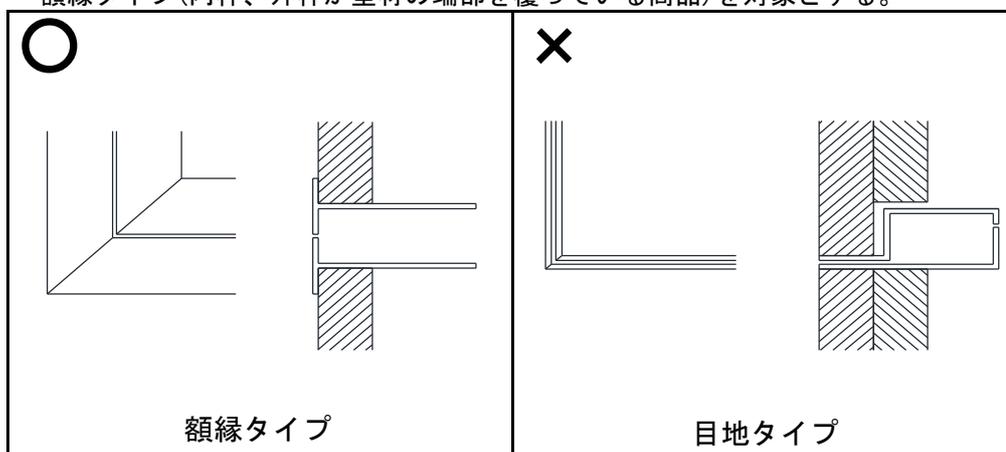

## 6. 解説

- ・ 壁点検口には一般仕様と気密仕様があり、住宅の仕様に適した部材を選択することを前提とする。
- ・ 気密性や強度等を確保するために、各社の製品寸法を精査した結果、基準となる開口寸法を細かく設定した。

## 7. 共通事項

### 7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

### 7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記) 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。